

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
МИНИСТРЛІГІНІҢ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚОБДА АУДАНЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ
ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»



«ОТДЕЛ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ КОБДИНСКОГО РАЙОН
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ АКТЮБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

031000, Қобда ауданы, Қобда ауылы,
Астана көшесі, 2 «Г»
тел.: 8 (71341) 21-2-41
e-mail: ochs_kobd_aktub@emer.kz

К 21-04-29-5151-М
09.02.2024 ж.

031000, Кобдинский район, село Кобда,
Астана көшесі, 2 «Г»
тел.: 8 (71341) 21-2-41
e-mail: ochs_kobd_aktub@emer.kz

«Калиновка орта мектебі» КММ
директорына

Хабарландыру хаты

Қобда ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы «Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексі» № 375-V 144 бабы 2 тармағына және өрт қауіпсіздігі саласындағы профилактикалық бақылаудың 2023 жылдың 1-жартыжылдығына арналған тексеру жүргізу кестесіне сәйкес, бізбен ағымдағы жылғы 13 наурыздан бастап, Қобда ауданы, Бесқұдық ауылы, Терещенко көшесі, 48 мекен-жайында орналасқан Калиновка орта мектебіне тәуекел дәрежесін бағалау негізінде профилактикалық бақылау жүргізілетінін хабарлайды.

Тексеру нысанасы – талаптардың сақталуы:

1. «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламентін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы № 405 бұйрығы;
2. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы;
3. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің «Ұйымдардың жұмыскерлері мен халықты өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту қағидаларын және өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту жөніндегі оқу бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2014 жылғы 9 маусымдағы № 276 бұйрығы;
4. Қазақстан Республикасының «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V Заңы (12-баптың 21) тармақшасы. Уәкілетті орган өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;
5. Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттері туралы «Өрт қауіпсіздігі және өрт сөндіру талаптары туралы». Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2017 жылғы 23 маусымдағы №40 шешімі.

09.02.2024 ж.

ҚР КК 155 бабы. Бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру кезіндегі бақылау және қадағалау субъектісінің не оның уәкілетті өкілінің құқықтары мен міндеттері

1. Бақылау мен қадағалау субъектілері не олардың уәкілетті өкілдері бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді жүзеге асыру кезінде:

1) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді жүргізу үшін объектіге келген бақылау және қадағалау органдарының лауазымды адамдарын мынадай:

бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) осы Кодекстің 141-бабына сәйкес бекітілген Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде көрсетілген талаптарға сәйкестігіне тексеруді жүргізу жиілігі сақталмаған;

бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді тағайындау туралы актіде (бар болған кезде мерзімді ұзарту туралы қосымша актіде) көрсетілген, осы Кодексте белгіленген мерзімдерге сәйкес келмейтін мерзімдер асып кеткен не өтіп кеткен;

осы Кодекстің 144-бабы 5-тармағының 3), 4), 5), 6), 7) және 8) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, бақылау және қадағалау органы сол бір кезең ішінде сол бір мәселе бойынша өзіне бұрын бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру жүргізілген бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) қатысты бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді тағайындаған;

егер бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы алдыңғы профилактикалық бақылауда өрескел бұзушылықтар анықталмаған болса, осы Кодекстің 144-бабы 5-тармағының 1) тармақшасына сәйкес жоспардан тыс тексеру тағайындалған;

осы Кодекстің 141, 143-баптарында және 146-бабының 1-тармағында көзделген ақпарат пен құжаттар болмаған;

жасалған не дайындалып жатқан қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы арызда немесе хабарда, жеке, заңды тұлғалардың және мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзушылықтар туралы өзге де жүгінімдерде көрсетілген уақыт аралығы шеңберінен шығатын кезең үшін бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау және (немесе) тексерулер тағайындалған;

бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді жүргізу тиісті өкілеттіктері жоқ адамдарға тапсырылған;

бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді тағайындау туралы бір актіде бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру жүргізілетін бірнеше бақылау мен қадағалау субъектісі көрсетілген;

бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру мерзімдерін осы Кодексте белгіленген мерзімнен асыра ұзартқан;

осы Кодекстің 156-бабының 2-тармағына сәйкес осы Кодекстің талаптары рескел бұзылған жағдайларда бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауға және (немесе) тексеруге жібермеуге;

2) егер құжаттар мен мәліметтер бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы жүргізілетін профилактикалық бақылаудың және (немесе) тексерудің нысанасына, сондай-ақ бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді тағайындау туралы актіде көрсетілген кезеңге жатпайтын болса, оларды ұсынбауға;

3) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді тағайындау туралы актіге, бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылаудың және (немесе) тексерудің нәтижелері туралы актіге, бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылаудың және (немесе) тексерудің қорытындылары бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамаға, сондай-ақ бақылау және қадағалау органдарының лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) осы Кодексте және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасауға;

4) бақылау және қадағалау органдарының немесе лауазымды адамдардың бақылау мен қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) қызметін шектейтін, заңда негізделмеген тыйым салуларын орындамауға;

5) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді жүзеге асыру процесін, сондай-ақ лауазымды адамның бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру шеңберінде жасайтын жекелеген әрекеттерін лауазымды адамның қызметіне кедергі келтірмей, аудио- және бейнетехника құралдарының көмегімен тіркеуге;

6) өзінің мүдделері мен құқықтарын білдіру, сондай-ақ үшінші тұлғалардың осы тармақтың 5) тармақшасында көзделген әрекеттерді жүзеге асыруы мақсатында үшінші тұлғаларды бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауға және (немесе) тексеруге қатысу үшін тартуға құқылы.

2. Бақылау және қадағалау органдары бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді жүргізген кезде, бақылау мен қадағалау субъектілері не олардың уәкілетті өкілдері:

1) осы Кодекстің 146-бабы 1-тармағының талаптары сақталған кезде бақылау және қадағалау органдары лауазымды адамдарының бақылау мен қадағалау субъектісінің (объектісінің) аумағына және үй-жайларына кедергісіз кіруін қамтамасыз етуге;

2) коммерциялық, салықтық не заңмен қорғалатын өзге де құпияны қорғау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, бақылау және қадағалау органдарының лауазымды адамдарына бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру нәтижелері туралы актіге және анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамаға қоса тіркеу үшін қағаз және электрондық жеткізгіштердегі құжаттардың (мәліметтердің)

өшірмелерін ұсынуға, сондай-ақ бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылаудың және (немесе) тексерудің нысанасына сәйкес автоматтандырылған дерекқорларға (ақпараттық жүйелерге) қолжетімділік беруге;

3) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді тағайындау туралы актінің екінші данасына алғаны туралы белгі қоюға;

4) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру аяқталған күні бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру нәтижелері туралы актінің екінші данасына алғаны туралы белгі қоюға;

5) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқаманың екінші данасына алғаны туралы белгі қоюға;

6) егер осы Кодексте не Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында өзгеше көзделмесе, бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді жүргізу кезеңінде тексерілетін құжаттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізуге жол бермеуге;

7) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді жүргізу үшін объектіге келген адамдардың осы объект үшін белгіленген нормативтерге сәйкес зиянды және қауіпті өндірістік әсер ету факторларынан қауіпсіздігін қамтамасыз етуге;

8) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған жағдайда, бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылаудың және (немесе) тексерудің белгіленген мерзімдерінде бақылау және қадағалау объектісі тұрған жерде болуға міндетті.

Профилактикалық бақылау нәтижелеріне шағымдану немесе өзге ақпаратты ұсыну үшін сенім телефонының 8(71431)21-2-65 нөмірі бойынша хабарласуыңызды сұраймыз. Профилактикалық бақылау туралы хабарлама алу мәселелері бойынша Бөлімінің бас маманы азаматтық қорғау капитаны Сарсембаев Досхан Асанұлына 8(71431) 21-2-65 нөмірі бойынша хабарласуға болады.

**Қобда ауданының ТЖБ бастығы
азаматтық қорғау подполковнигі**

Р. Суликанов

Хабарламамен таныстым, хабарламаның бір данасын алдым:

Алған күні: _____

Электрондық мекен-жайы, байланыс телефоны: _____

Постановление
по делу об административном правонарушении
№241542090000006

19.03.2024 г. 12:10 ч.

Актюбинская область Кобдинский район

Главный Специалист Отдел пожарного контроля по Кобдинскому району Калиев Бакытберген Нурбулатович, рассмотрев на русском языке материалы дела об административном правонарушении в отношении: Танирбергенов Турлан Биляевич; 18.10.1972 г.р.; ИИН: 721018300893; Проживающего(ей) по адресу: КАЗАХСТАН, АКТЮБИНСКАЯ, ХОБДИНСКИЙ РАЙОН, Бегалинский, Бескудук, УЛИЦА А.Кусжанова, 24, удостоверение личности: №055212374, МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РК, 25.04.2023; Место работы: Государственное учреждение "Отдел образования Кобдинского ра,(БИН/ИИН) - 130940025350 по статье: ст.410 ч.1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ

Отдел по чрезвычайным ситуациям Кобдинского района согласно представления прокуратуры Кобдинского района от 13.03.2024 года за №2-0307-24-00136 был проведен осмотра школы КГУ «Калиновская средняя школа» расположенного по Кобдинский район, с. Бескудук, ул. Н.Терещенко №48 в результате осмотра были выявлены нарушения правил пожарной безопасности а именно 1. В раздевалке отсутствует плафоны предусмотренного конструкцией электрического светильника. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, пункт 88). 2. Нет возможности людям находящимся в актовом зале свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, пункт 37). 3. В кабинете химии допускается использования незакрепленных розеток. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, пункт 86 подпункт 2). 4. Не обеспечивается требуемым количеством исправных и прошедших техническое обслуживание первичных средств пожаротушения. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, пункт 8). 5. Отсутствует плафоны под лестничной клеткой предусмотренного конструкцией электрического светильника. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, пункт 88). 6. В котельной автоматическая система пожарной сигнализации в неисправном состоянии. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, пункт 71).

В соответствии со статьями 821 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ

Танирбергенов Турлан Биляевич признается виновным(ой) в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.410 ч.1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях с применением взыскания в виде предупреждения.

В соответствии со статьями 826-1 и 826-2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях данное постановление может быть обжаловано / опротестовано в течении 10 суток с момента его получения в вышестоящий орган (должностному лицу) или в суд.

Документ подготовил и подписал: КАЛИЕВ БАКЫТБЕРГЕН НУРБУЛАТОВИЧ, 19.03.2024

ИС "Единый реестр административных производств"



ПРОТОКОЛ № 2415420900000006
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

19.03.2024 г. 12:06 ч.

с.Кобда

Главный специалист, Калиев Бакытберген Нурбулатович, Отдел пожарного контроля по Кобдинскому району
в соответствии со статьей 803 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях составил настоящий протокол о том, что:

Танирбергенов Турлан Биляевич, 18.10.1972 г.р. , гражданство: КАЗАХСТАН, ИИН: 721018300893, удостоверение личности № 055212374, 25.04.2023г., орган выдачи: МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РК, проживающий(ая) по адресу: Актюбинская область , Хобдинский район район, Бегалинский, Бескудук, ул. УЛИЦА А.Кусжанова, д.24 Место совершения: с.Бескудук. Дата совершения: 13.03.2024 г.

Отдел по чрезвычайным ситуациям Кобдинского района согласно представления прокуратуры Кобдинского района от 13.03.2024 года за №2-0307-24-00136 был проведен осмотра школы КГУ «Калиновская средняя школа» расположенного по Кобдинский район, с. Бескудук, ул. Н.Терещенко №48 в результате осмотра были выявлены нарушения правил пожарной безопасности а именно 1. В раздевалке отсутствует плафоны предусмотренного конструкцией электрического светильника. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, пункт 88). 2. Нет возможности людям находящимся в актовом зале свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, пункт 37). 3. В кабинете химий допускается использования незакрепленных розеток. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, пункт 86 подпункт 2). 4. Не обеспечивается требуемым количеством исправных и прошедших техническое обслуживание первичных средств пожаротушения. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, пункт 8). 5. Отсутствует плафоны под лестничной клеткой предусмотренного конструкцией электрического светильника. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, пункт 88). 6. В котельной автоматическая система пожарной сигнализации в неисправном состоянии. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, пункт 71).

Тем самым совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ст.410 ч.1 Кодекса Республики Казахстана об административных правонарушениях.

Согласно ст. 738 Кодекса Республики Казахстана об административных правонарушениях языком производства с согласия привлекаемого к административной ответственности лица определен русский

Наличие защитника: не требуется

Наличие переводчика: не требуется

Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело: **с выявленными нарушениям согласна**

В случае неявки привлекаемого лица, дело об административном правонарушении будет рассмотрено без его участия.

Документ подготовил и подписал: КАЛИЕВ БАКЫТБЕРГЕН НУРБУЛАТОВИЧ, 19.03.2024

ИС "Единый реестр административных производств"



Лицо, в отношении которого возбуждено дело:

-с разъяснением прав и обязанностей, предусмотренных статьей 744 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях: вправе знакомиться с протоколом и другими материалами дела, давать объяснения, делать замечания по содержанию и оформлению протокола, представлять доказательства, заявлять ходатайства, в том числе о незамедлительном рассмотрении дела в суде и немедленном вступлении постановления по делу об административном правонарушении в законную силу, и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, при рассмотрении дела выступать на родном языке или языке, которым владеет, и безвозмездно пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, на котором ведется производство; обратиться с жалобой по применению мер обеспечения производства по делу, на нарушение закона при составлении протокола об административном правонарушении в случае указания сведений, не соответствующих фактическим данным и обстоятельствам, и на постановление по делу; делать выписки и снимать копии с имеющихся в деле документов, а также пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными ему данным Кодексом.

Защитнику или законному представителю несовершеннолетнего лица (если материал составлен в отношении него) разъяснено их право обратиться с ходатайством о передаче дела по подсудности в специализированный районный и приравненный к нему суд по административным правонарушениям, а при его отсутствии в районный (городской) суд.

- с содержанием протокола: ознакомился
- копию протокола: получил

подпись:



дата: 19.03.2024



Актюбинская область, Кобдинский район, село Бескудук


Калиновская средняя школа

На ваше предписание за № 241542090000006 от 19.03.2024 года


Сообщаем что нижеследующие нарушения решены а именно:

1. В раздевалке установлены плафоны электрических светильников.
2. В актовом зале установлены запоры на дверях эвакуационных выходов.
3. В кабинете химии закреплены розетки.
4. В котельной автоматическая система пожарной сигнализации исправлена.
5. Плафон электрического светильника под лестничной клеткой установлен.


Комплекс для детей

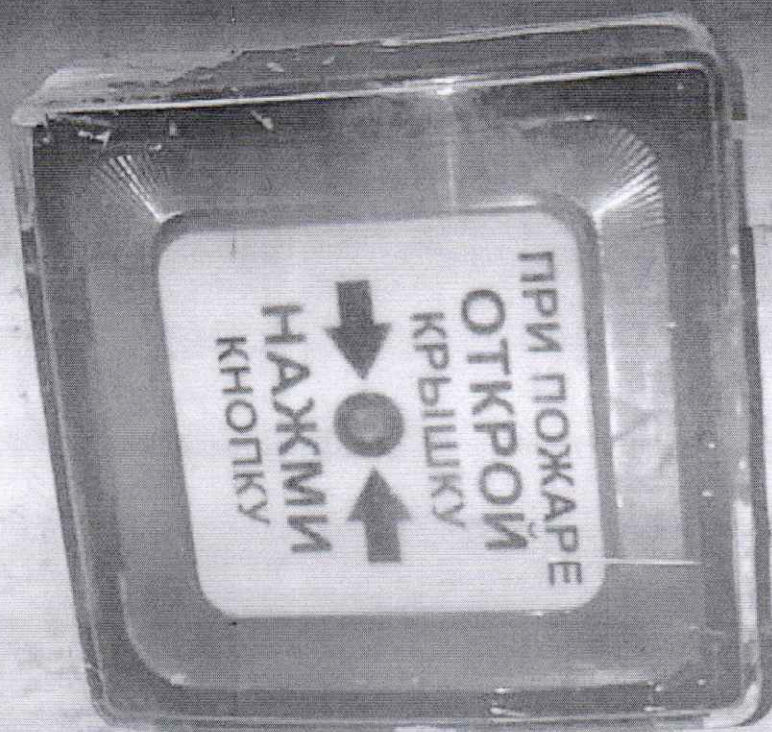


акт. зае вход.

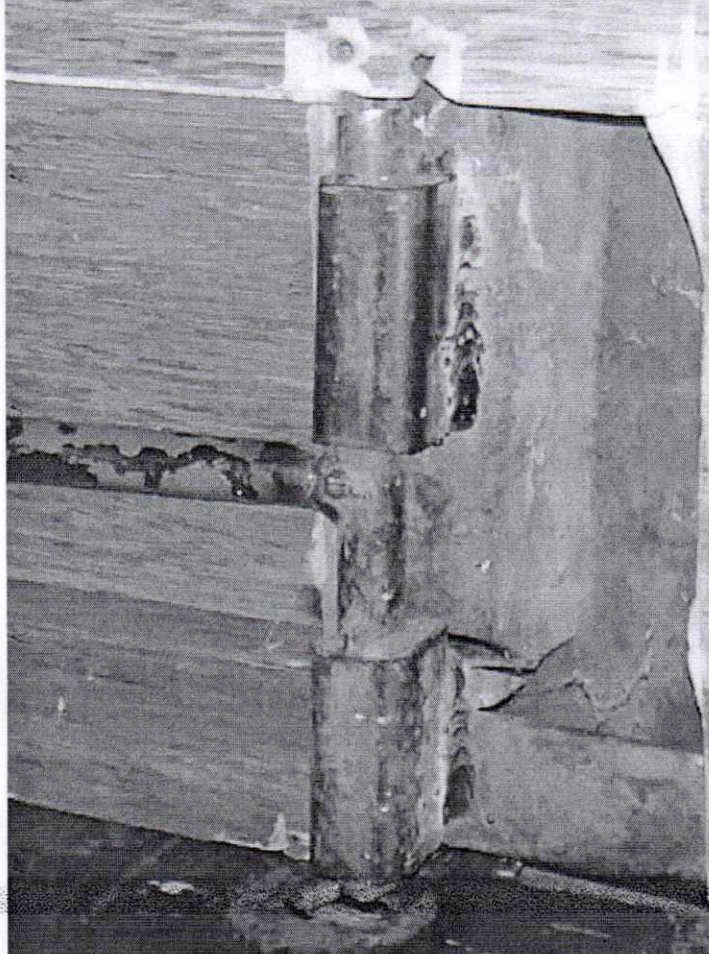


Котельная розетка

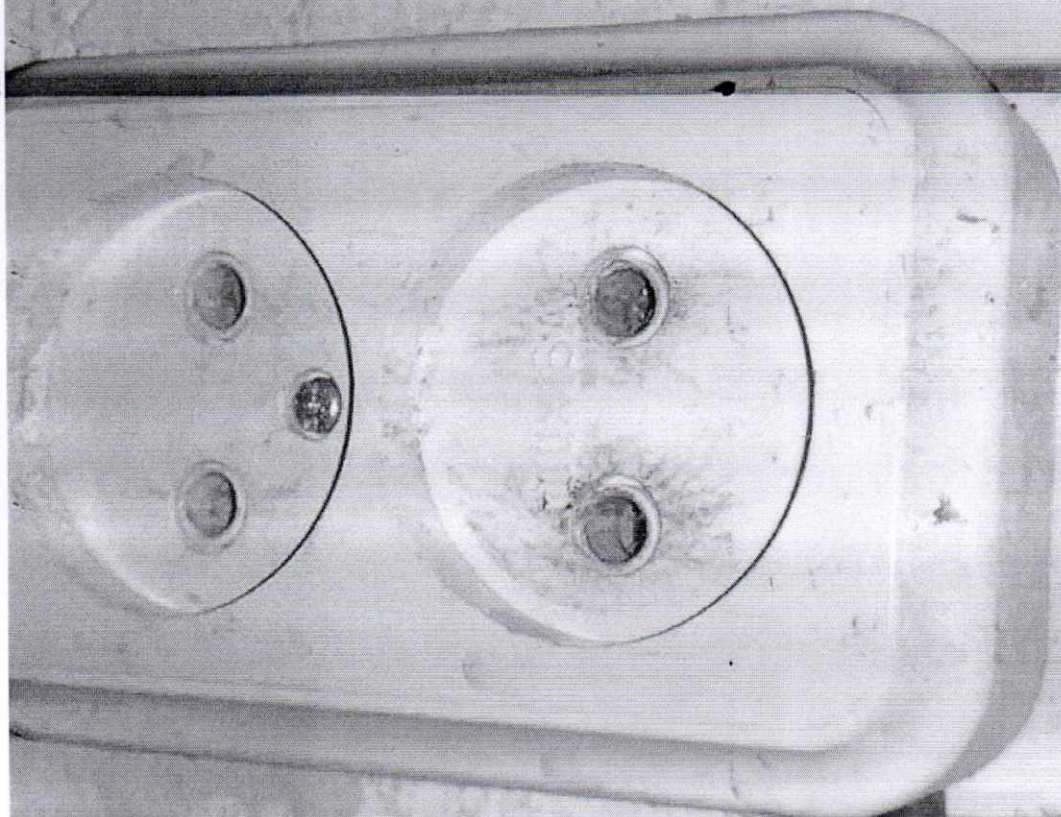

Котельки Включатель

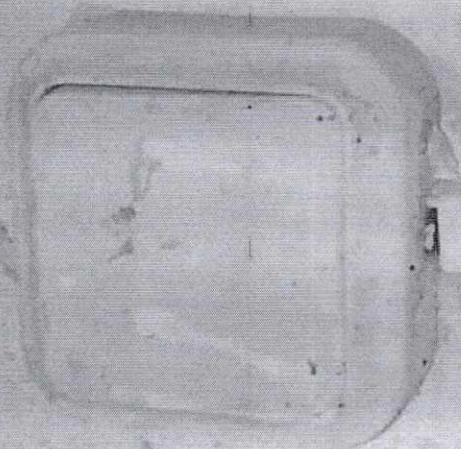

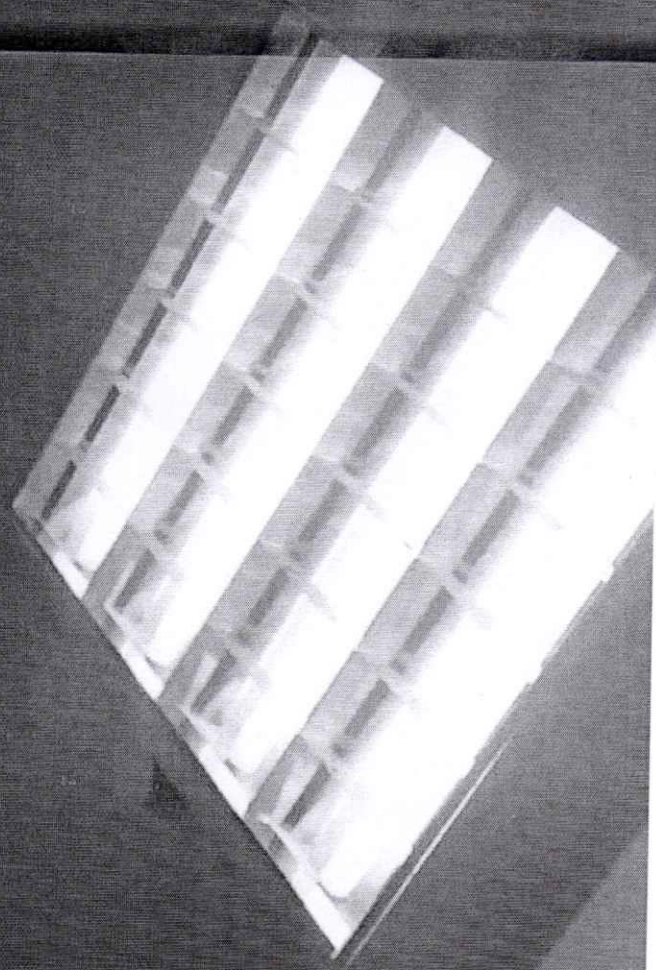

плафон над светом.

кабинет химии.

